



SIEMENS

März 1959


Hauptverstärker

V 408 a

6 Kl kstr

V 408 a

ab Fabr. Nr.
190 001

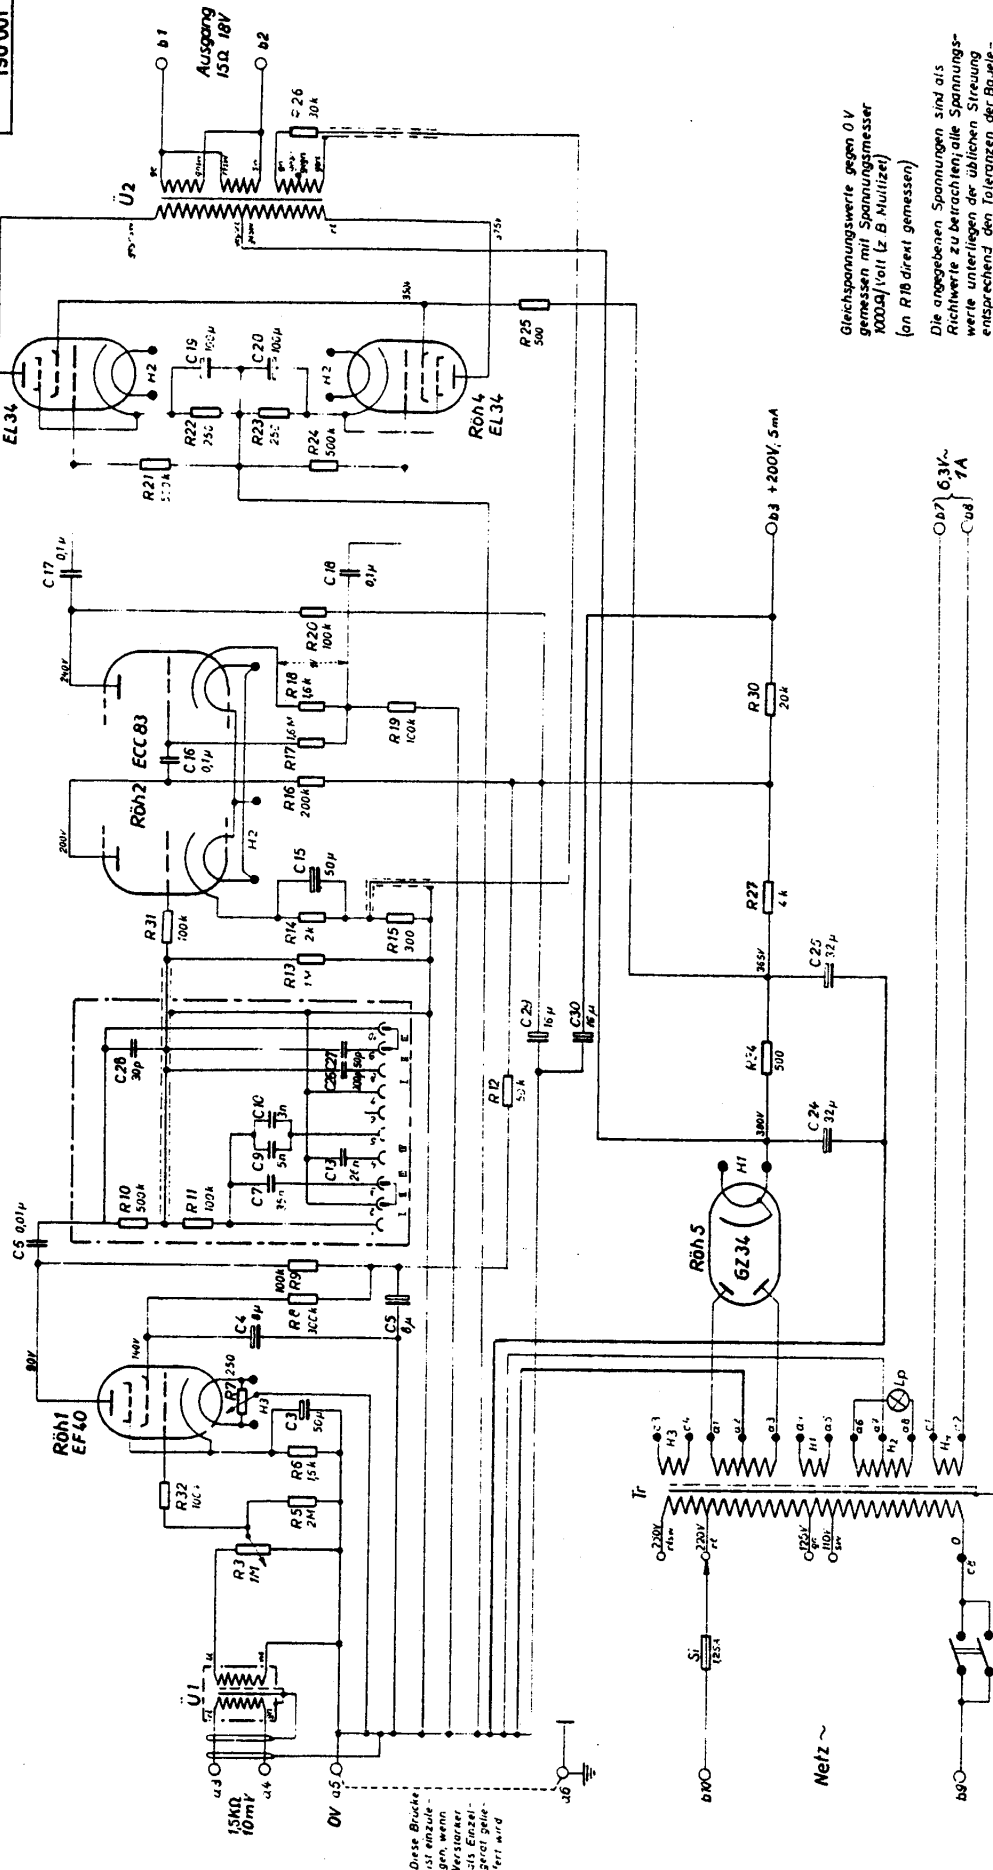


Gleichspannungswerte gegen 0 V
gemessen mit Spannungsmesser
1000 μ A/Volt (z. B. Multizet)
(an R10 direkt gemessen)

Die angegebenen Spannungen sind als
Richtwerte zu betrachten; alle Spannungs-
werte unterliegen den Toleranzen der Bauele-
mente und der Meßinstrumente.

Entzerrer


Tiefen:	Hohen:
Stellung I: - 3 db	Stellung I: - 5 db
Stellung II: $\pm$ 0 db	Stellung II: $\pm$ 0 db
Stellung III: + 5 db	Stellung III: + 5 db
Stellung IV: + 10 db	

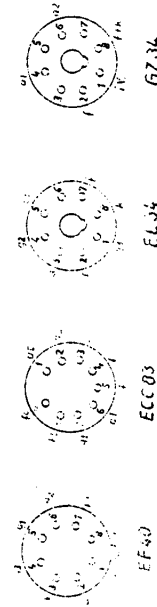

SIEMENS & HALSKE
AKTIENGESELLSCHAFT

Wernerwerk für Meßtechnik, Ton und Film


Pl / Schwz

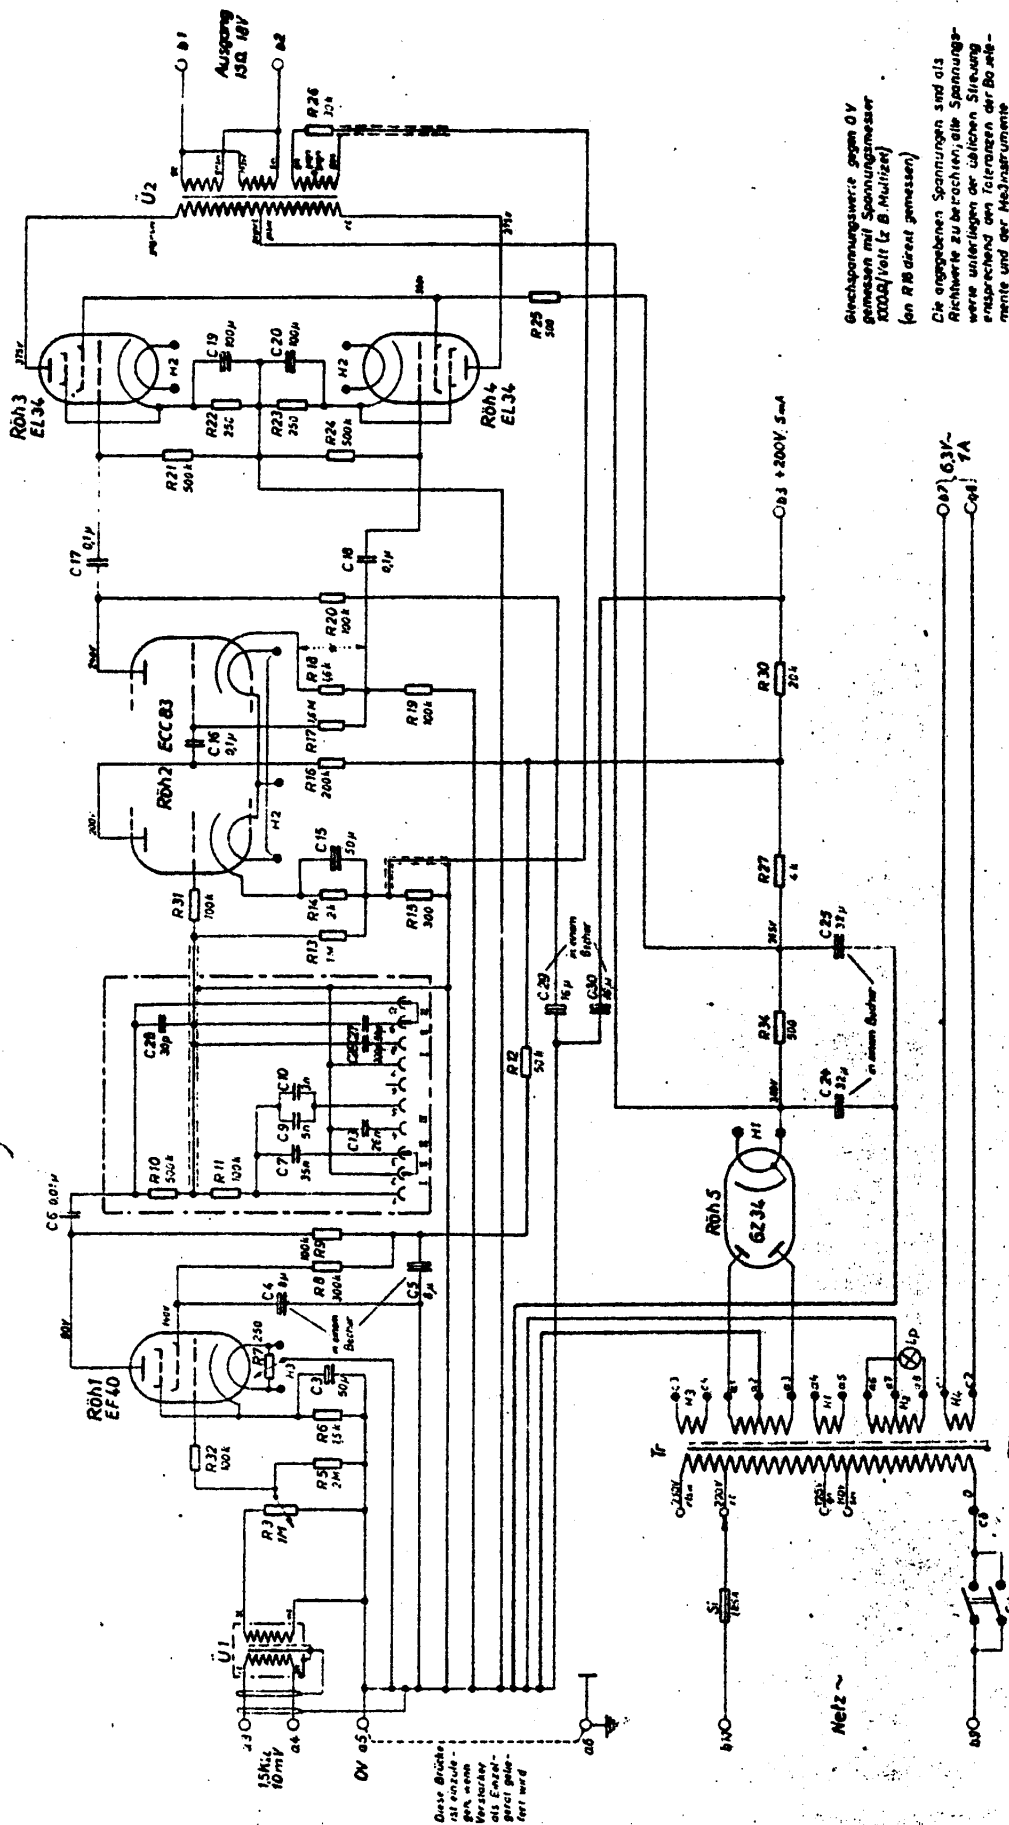

Gleichspannungswerte gegen 0 V
gemessen mit Spannungsmesser
1000Ω/Volt (z. B. Multimeter)
(an R 18 direkt gemessen)

Die angegebenen Spannungen sind als
Richtwerte zu betrachten, alle Spannungs-
werte unterliegen der üblichen Streuung
entsprechend den Toleranzen der Bauele-
mente und der Meßinstrumente

Entzerrer	
Tiefen:	Höhen:
Stellung I: -3 db	Stellung I: -5 db
Stellung II: ± 0 db	Stellung II: ± 0 db
Stellung III: +5 db	Stellung III: +5 db
Stellung IV: +10 db	

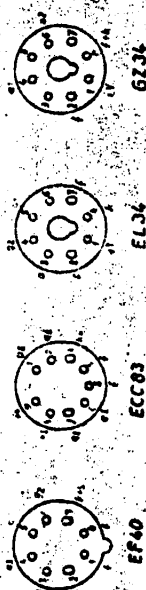

Diese Bauelemente sind als Ersatzteile für den Reparaturdienst vorgesehen.